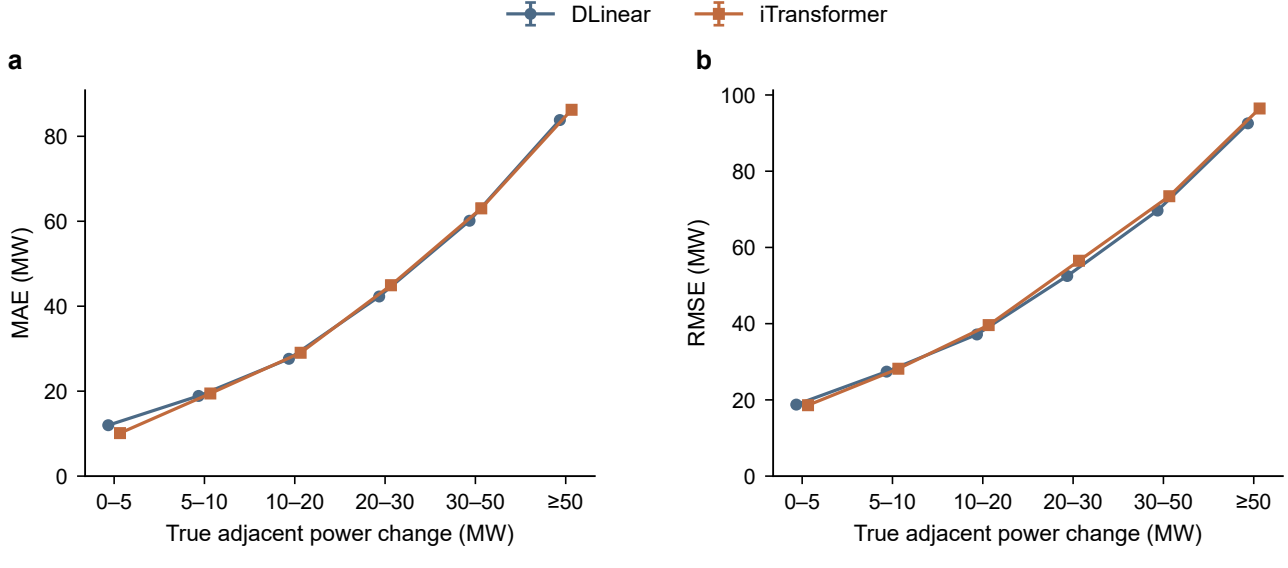
DLinear
iTransformer
a
MAE (MW)
0
20
40
60
80
0–5
5–10
10–20
20–30
30–50
≥50
True adjacent power change (MW)
b
RMSE (MW)
0
20
40
60
80
100
0–5
5–10
10–20
20–30
30–50
≥50
True adjacent power change (MW)