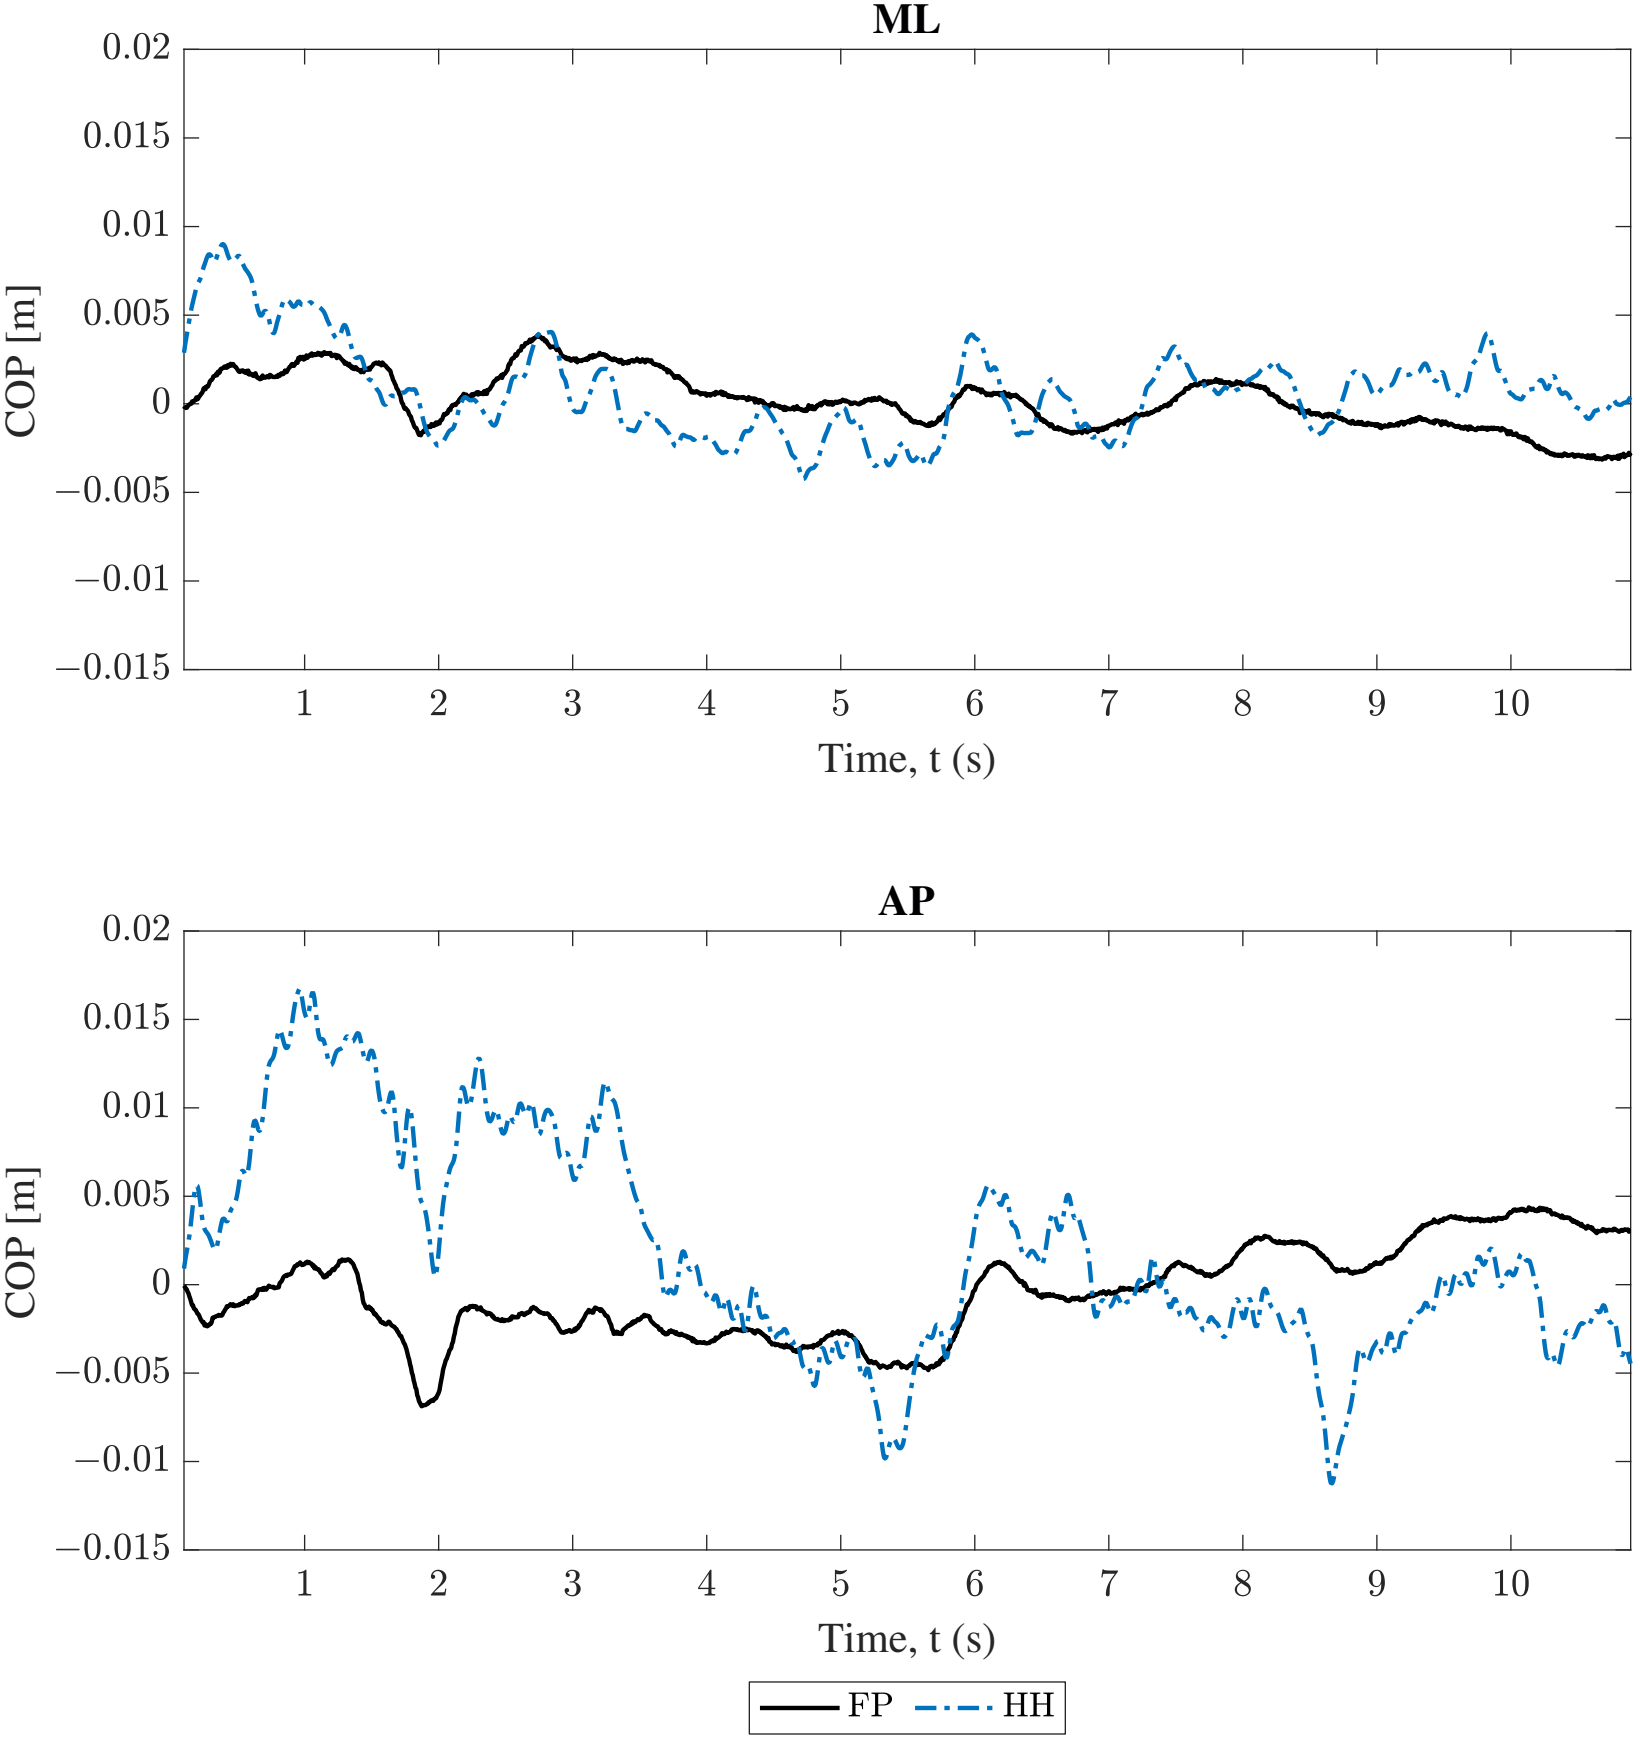

ML
COP [m]
0.02
0.015
0.01
0.005
0
−0.005
−0.01
−0.015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Time, t (s)
AP
COP [m]
0.02
0.015
0.01
0.005
0
−0.005
−0.01
−0.015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Time, t (s)
FP
HH