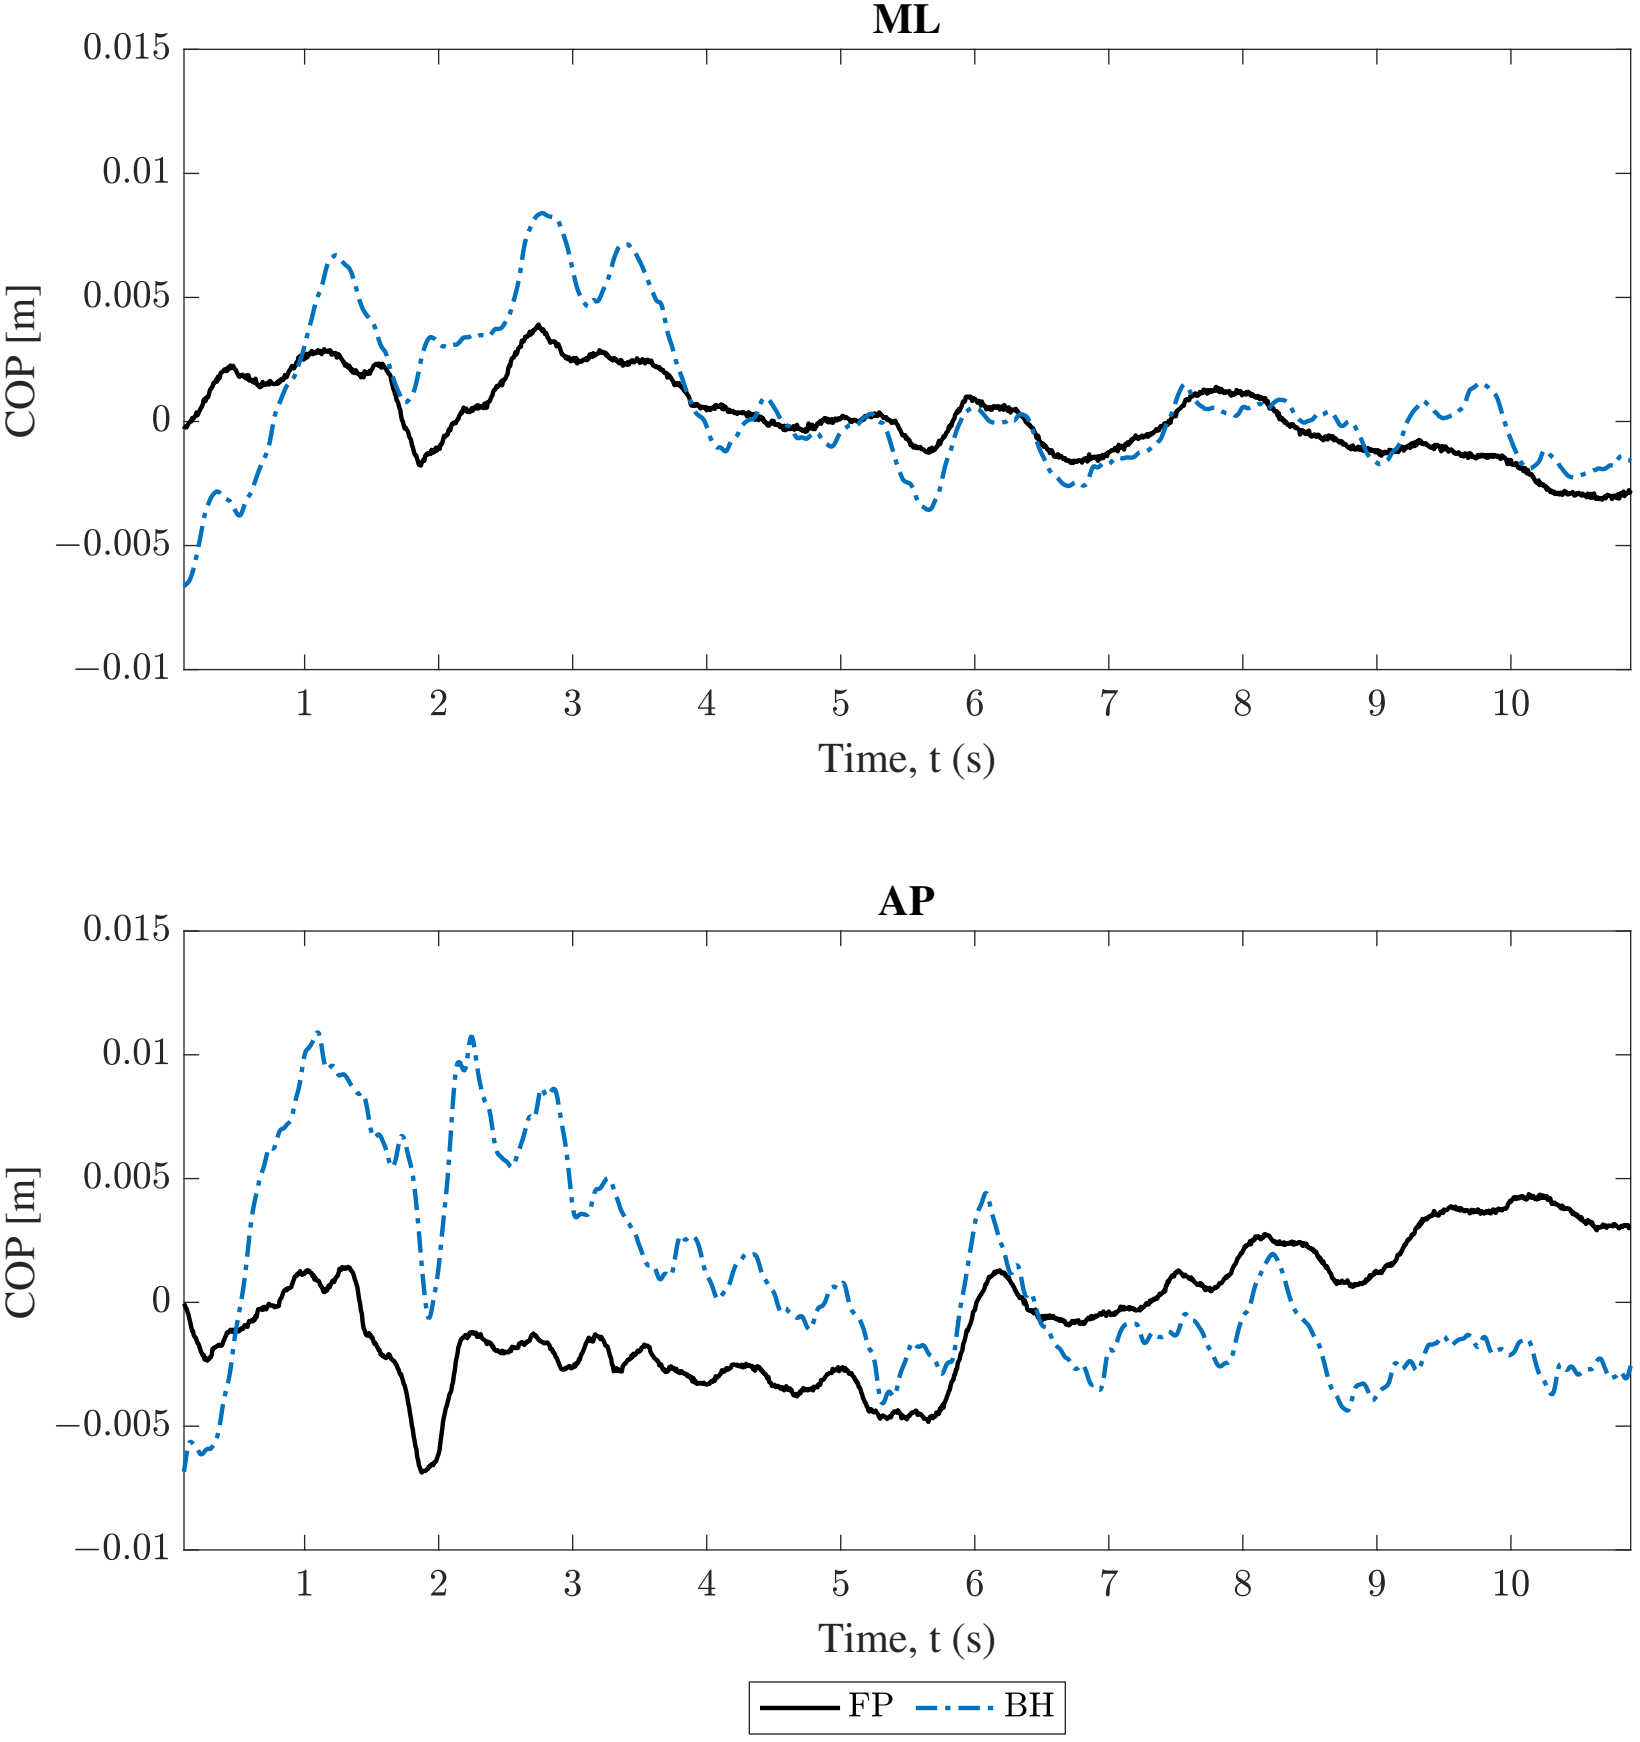

ML
0.015
0.01
0.005
0
−0.005
−0.01
COP [m]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Time, t (s)
AP
0.015
0.01
0.005
0
−0.005
−0.01
COP [m]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Time, t (s)
FP
BH