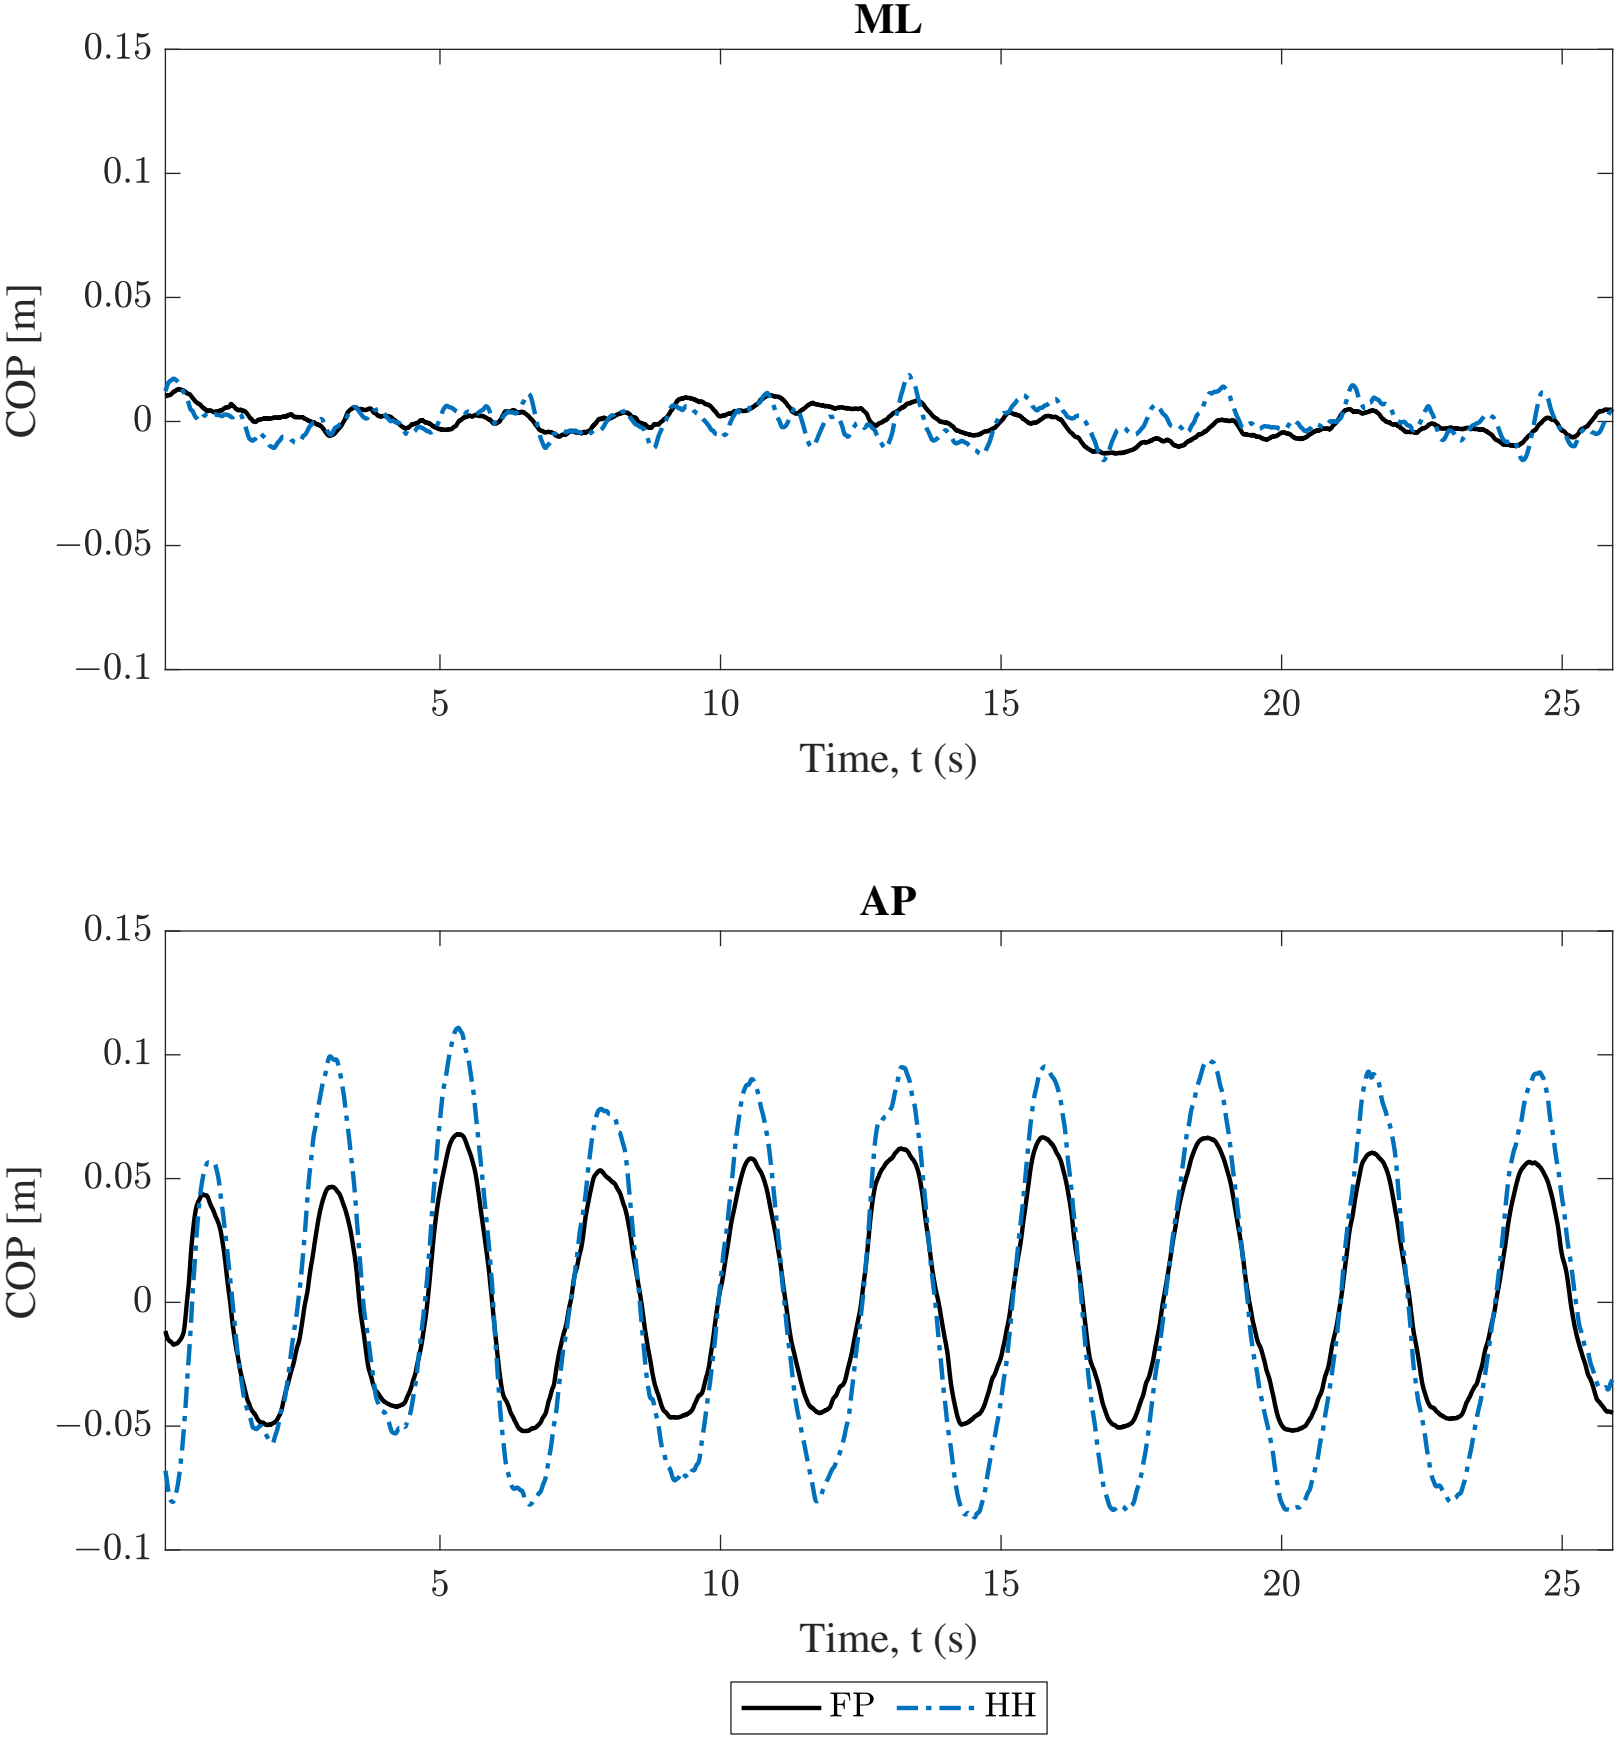

ML
0.15
0.1
0.05
0
−0.05
−0.1
COP [m]
5
10
15
20
25
Time, t (s)
AP
0.15
0.1
0.05
0
−0.05
−0.1
COP [m]
5
10
15
20
25
Time, t (s)
FP
HH